


RZUT NA POZ. 184,40

OZNACZENIA

- przewody instalacji c.o. 80/60°C - zasilenie i powrót
- przewody instalacji c.t. 80/60°C - zasilenie i powrót
- grzejnik żeliwny członowy typ TA-1
- nagrzewnica wodna

PRZEKRÓJ A-A

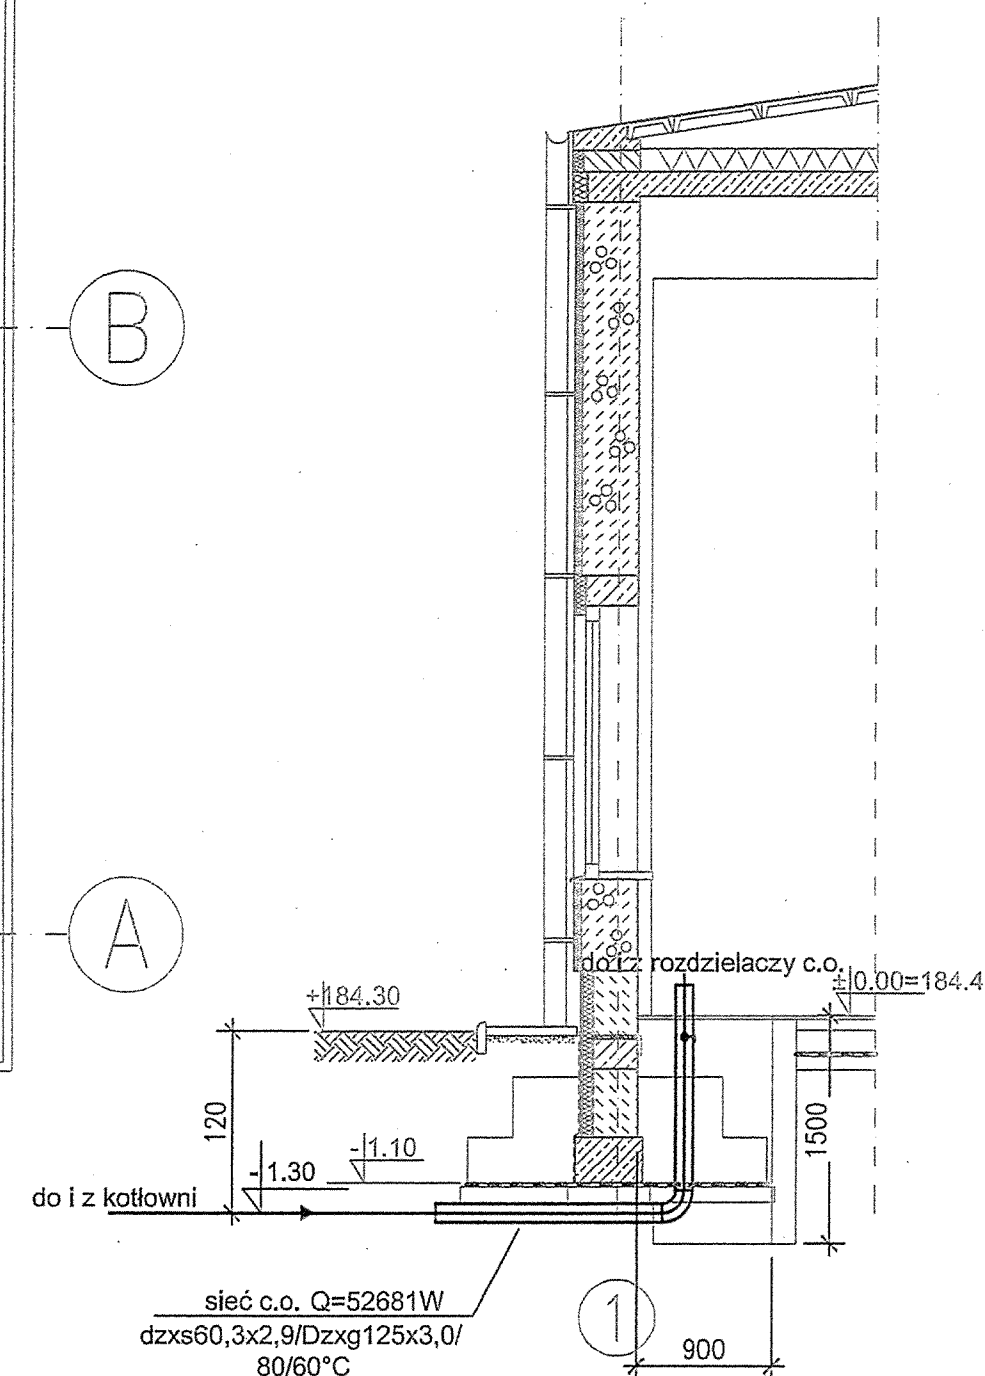

Revizja nr:		Modyfikacja:		Data:	Wprowadził:	Zatwierdził:
ZAMAWIAJĄCY		ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI				
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością		47-400 Racibórz				
ul. 1-go Maja 8		Rok założenia 1874				
INŻYNIER KONTRAKTU		Grontmij Polska				
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.		ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz				
WYKONAWCA		ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.				
ul. Postępu 15		02-729 Warszawa				
tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01		e-mail: info@warsaw.ilf.com				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS		
Projektant:						
Opracował:						
Sprawił:						
Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.						
Adres obiektu budowanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu						
Racibórz, ul. Wodna 19						
Stadium: Projekt wykonawczy						
Nazwa tomu: TOM 1. [46] BUDYNEK SEPARATORÓW PIASKU						
Nazwa części: CZĘŚĆ INSTALACYJNA						
Nazwa rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA - RZUT I PRZEKRÓJ A-A						
Nr umowy:		Kod rysunku:		46 - S R w - 03 - 00		
012/U-05/07/I						
Nr kontraktu:	Skala:	Branża:	Stadium:	Data:	Nr rysunku:	
2004/PL/16/C/PE/016-01A	1:50	SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	18.01.2008	3	