


Posadowienie włączów przy dużych nachyleniach terenu

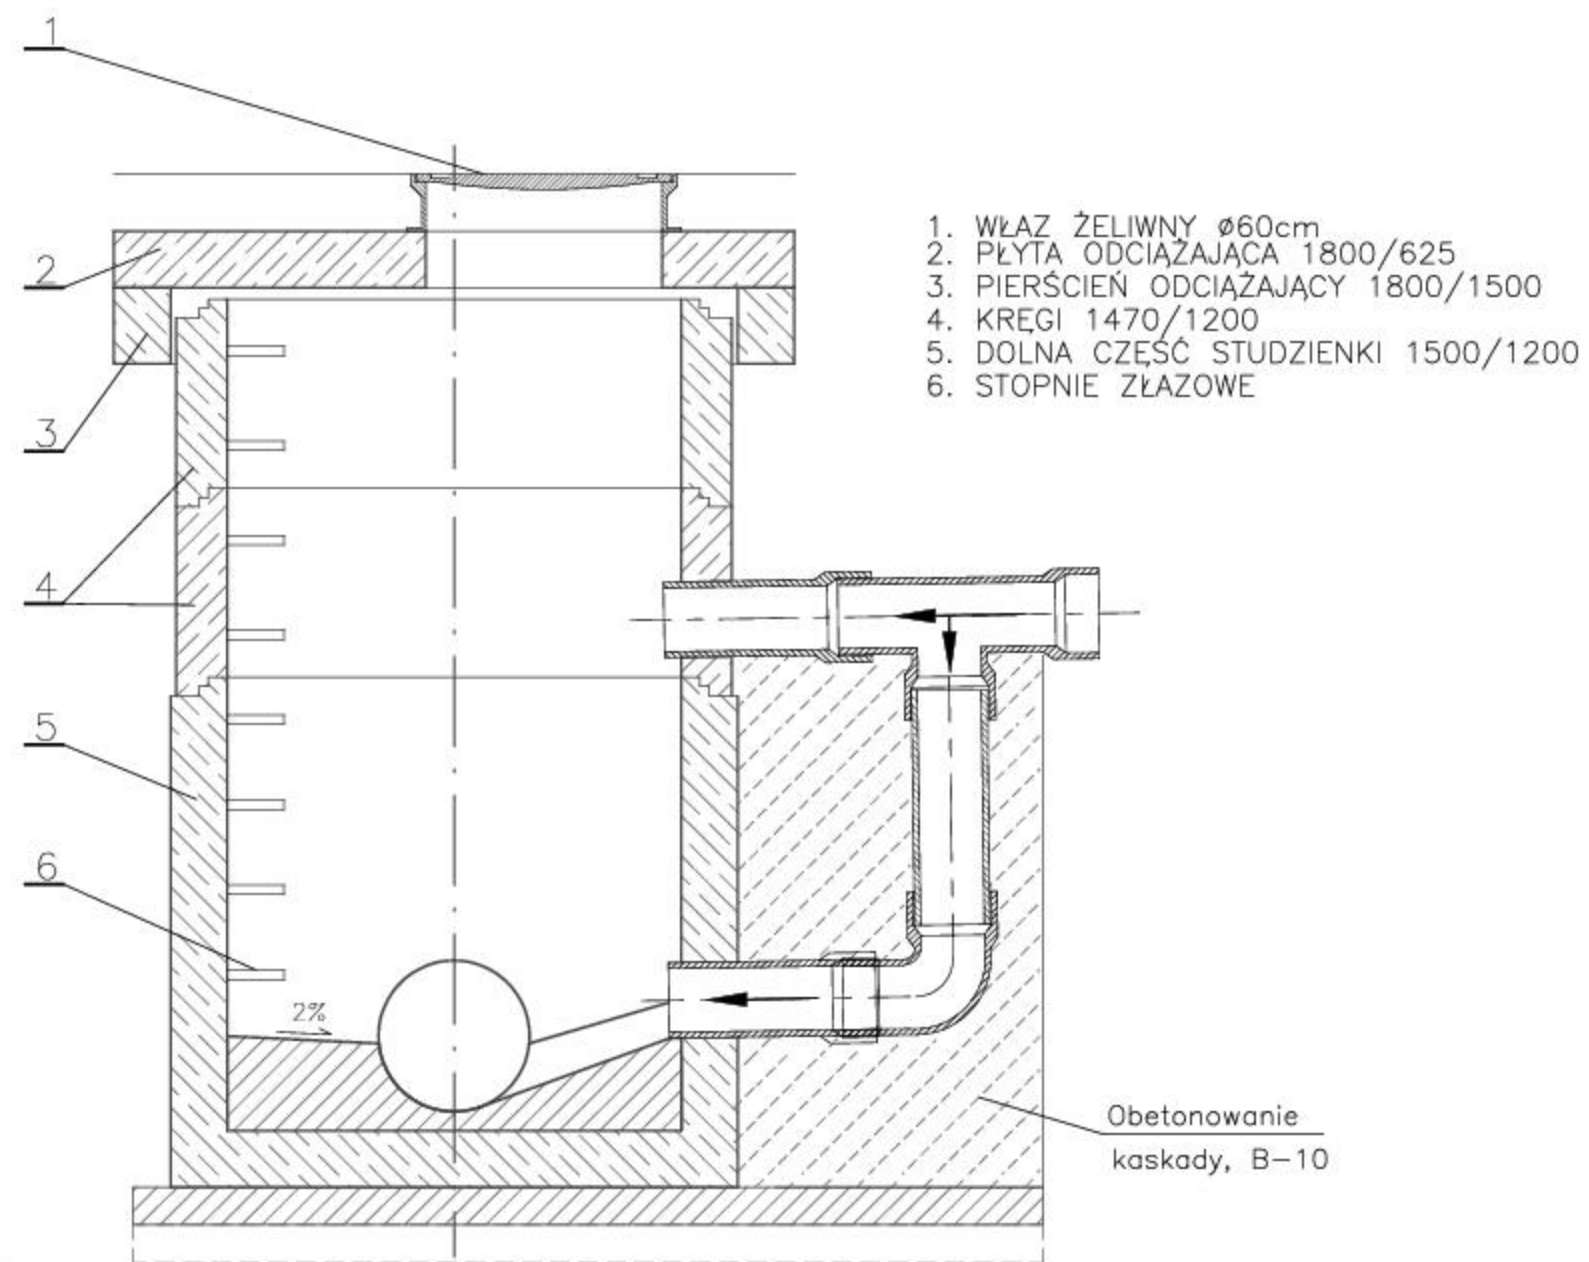

1. WŁĄZ ŻELIWNY $\varnothing 60\text{cm}$
2. PŁYTA ODCIĄŻAJĄCA 1800/625
3. PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY 1800/1500
4. KREGI 1470/1200
5. DOLNA CZĘŚĆ STUDZIENKI 1500/1200
6. STOPNIE ŻŁAZOWE

Obetonowanie kaskady, B-10

- Na terenach zielonych dopuszcza się wykonanie studzienek bez pierścieni odciażających
- Elementy betonowe zaizolować bitizolem 2xr+P